

Zkušební svorkovnice

ESG 11E 6I-1N-3FUS-1PE EPI




Jedním z hlavních požadavků energetických firem je to, aby při měření nebo výměně elektroměrů nebylo nutno přerušit dodávku elektrické energie při dodržení nejvyššího možného stupně bezpečnosti, a to jak ve vztahu k přístroji, tak obsluhujícímu pracovníkovi. Zkušební svorkovnice Unibloc řady EPI jsou navrženy tak, aby zabezpečily jednoduché a přitom bezpečné zacházení. Nabízejí technické parametry, které jsou zárukou přesné práce ve vztahu k uvedenému zařízení.

Svorkovnice ESG 11E 6I-1N-3FUS-1PE EPI



Zkušební svorkovnice pro použití v průmyslových sítích 3 x 500 V, například v chemických provozech, průmyslových energetikách těžkých provozů. Možné použití i v sítích 3 x 600V. Svorkovnice má jištěné obvody napěťových měničů - měřicích transformátorů.

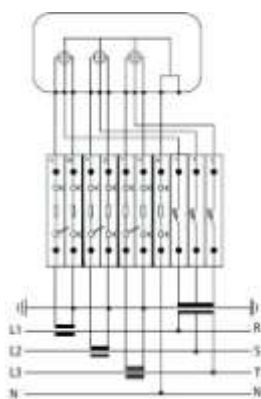

Tělo zkušební svorkovnice je plně chráněno proti dotyku prsty. Svorkovnice byla navržena tak, aby měla standardní Ø 4 mm. Sondy nebo zástrčky, které jsou nezbytné pro bezpečnou kontrolu, jsou dostatečně izolované. Všechny ruční díly jsou opatřeny vhodnou izolací pro bezpečné provádění kontrolních postupů.

MANIPULACE.

Jednoduchost = Bezpečnost. Modulární konstrukce a odpojovací systémy umožňují nastavit bezpečné, snadné a intuitivní provozní postupy. Stav je vždy zobrazen. Rozdělovací desky zabraňují nesprávnému propojení. Označení, popřípadě barevná zásuvka, je-li požadována, usnadňuje obsluhu.

KONSTRUKCE.

Průřezy vodičů jsou dostatečně velké, aby se snížily ztráty. Izolační materiál nevyvíjí žádný kontaktní tlak.

Upevnění pomocí šroubů je nejbezpečnější a dlouhodobě nejspolehlivější tam, kde je zařízení velmi často provozováno.

INSTALACE.

Navržený kryt a upevňovací systém vyžaduje minimální prostor.

Zkušební svorkovnice je sestavena z prvku systému RB8



od 1,5 mm²
do 16 mm²



svorky a zakončení
dle patentu
ES 2279726 B1




zkratovací
propojky



izolovaná zdírka
IP20 (barevné vari-
anty)



RB8
EN 60947-7-1
800V
16 mm²
76A

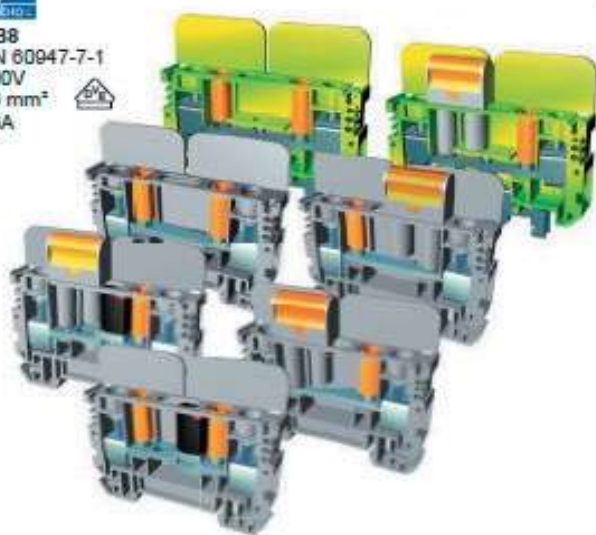


Panelový úchyt součást
dodávky



Označení svorek



Varianta zkušební svorkovnice v provedení ViD 10 E je schválena pro použití v sítích e-on,
verze ViD 13E pro použití v sítích ČEZ

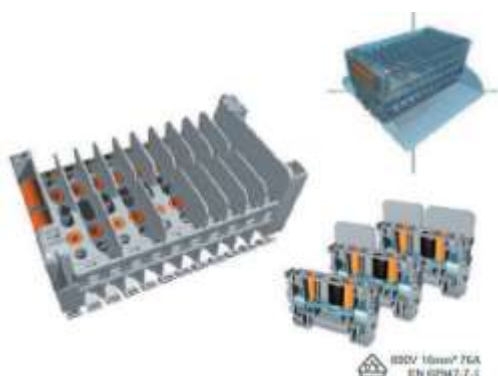

800V 16mm² 76A
EN 60947-7-1



EWD ELSTROEM s.r.o.
č.p. 69
582 91 Nová Ves u Světlé
ewd@ewdel.cz
www.ewdel.cz