
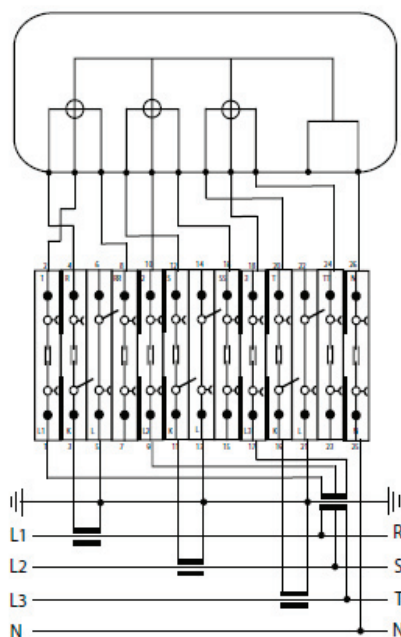


Jedním z hlavních požadavků energetických firem je to, aby při měření nebo výměně elektroměrů nebylo nutno přerušit dodávku elektrické energie a to při dodržení nejvyššího možného stupně bezpečnosti a to jak ve vztahu k přístroji, tak obsluhujícímu pracovníkovi. Zkušební svorkovnice Unibloc řady EPI jsou navrženy tak aby zabezpečily jednoduché a přitom bezpečné zacházení. Nabízejí technické parametry, které jsou zárukou přesné práce ve vztahu k uvedenému zařízení.

Svorkovnice ViD 13E 4t-9i CB EPI

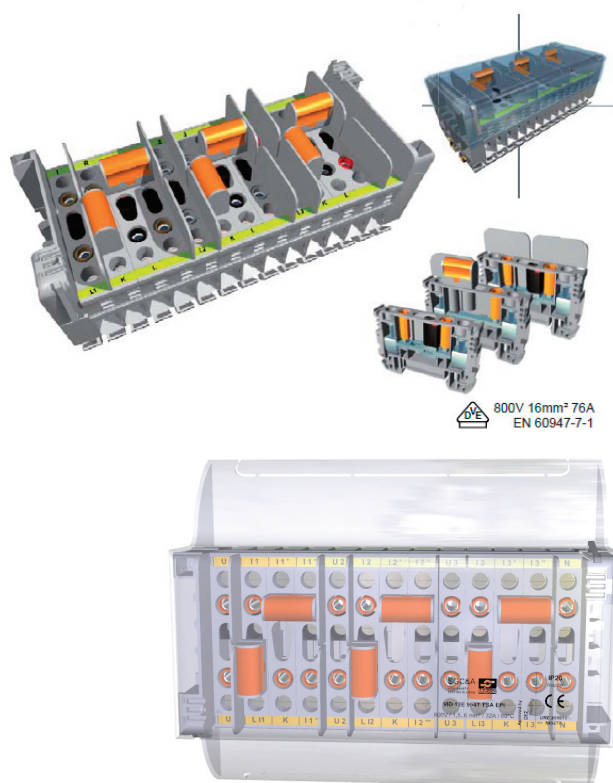

Tělo zkušební svorkovnice je plně chráněno proti dotyku prsty. Svorkovnice byla navržena tak, aby měla standardní $\varnothing 4$ mm. Sondy nebo zástrčky, které jsou nezbytné pro bezpečnou kontrolu jsou dostatečně izolované. Všechny ruční díly jsou opatřeny vhodnou izolací pro bezpečné provádění kontrolních postupů.

MANIPULACE.

Jednoduchost = Bezpečnost. Modulární konstrukce a odpojovací systémy umožňují nastavit bezpečné, snadné a intuitivní provozní postupy. Stav je vždy zobrazen. Rozdělovací desky zabraňují nesprávnému propojení. Označení, popřípadě barevná zásuvka, je-li požadována, usnadňuje obsluhu.

KONSTRUKCE.

Průřezy vodičů jsou dostatečné velké, aby se snížily ztráty. Izolační materiál nevyvíjí žádný kontaktní tlak.

Upevnění pomocí šroubů je nejbezpečnější a dlouhodobě nejspolehlivější tam, kde je zařízení velmi často provozováno.


INSTALACE.

Navržený kryt a upevňovací systém vyžadeje minimální prostor.

Zkušební svorkovnice je sestavena s prvku systému RB8



od 1,5 mm²
do 16 mm²



svorky a zakončení
dle patentu
ES 2279726 B1





zkratovací
propojky




izolovaná zdířka IP20
(barevné varianty)



RB8
EN 60947-7-1
800V
16 mm²
76A

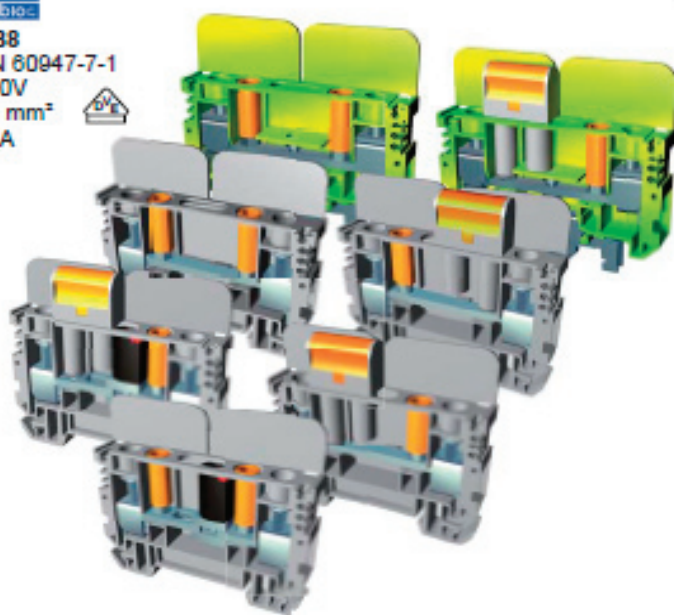

Panelový úchyt součást do-
dávky



Označení svorek



EWD ELSTROEM s.r.o.
č.p. 69
582 91 Nová Ves u Světlé